
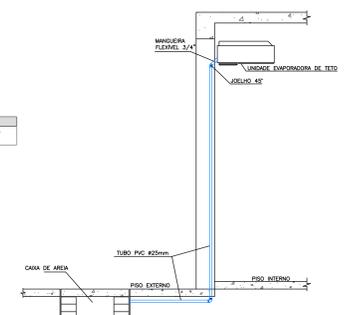
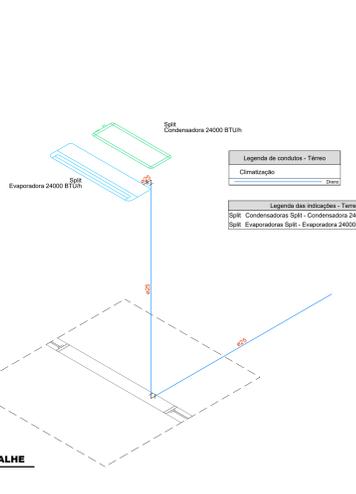


Legenda de condutos - Térreo

Climatização	Cobre
	Dreno

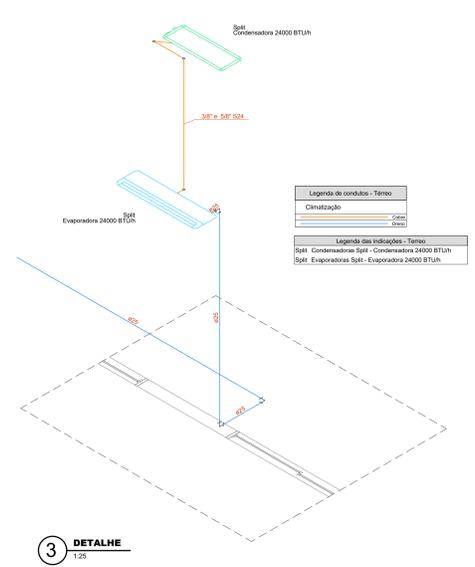

Lista de materiais - Térreo

Climatização	
Caixa de passagem - embutir	
Arço prático (ref. Lulbox)	
500x500x150 mm	9 pçs
Equipamentos Ar condicionado	
Condensadora Split	
12000 BTU/h	1 pç
18000 BTU/h	4 pçs
22000 BTU/h	1 pç
24000 BTU/h	10 pçs
9000 BTU/h	2 pçs
Evaporadora Split	
12000 BTU/h	1 pç
18000 BTU/h	4 pçs
22000 BTU/h	1 pç
24000 BTU/h	10 pçs
9000 BTU/h	2 pçs
PVC rígido soldável	
Curva 90° soldável	2 pçs
32 mm	
Jelôco 90° soldável	47 pçs
25 mm	
Luxa soldável	2 pçs
32 mm	
Tubos	
25 mm	102,21 m
32 mm	36,36 m
Tê de redução 90° soldável	
32 mm - 25 mm	2 pçs
Segmento de duto	
Cabo FFP Tensopol Isol PVC - 0,611KV	30,42 m
Ø 2,5 mm²	
Tubo Isolante Esporoso	
1/4"	13,04 m
3/8"	20,49 m
5/8"	21,31 m
Tubo de cobre flexível	
1/4"	13,04 m
3/8"	20,49 m
5/8"	21,31 m

Legenda das indicações

Split Condensadora Split - Condensadora 12000 BTU/h
Split Condensadora Split - Condensadora 18000 BTU/h
Split Condensadora Split - Condensadora 22000 BTU/h
Split Condensadora Split - Condensadora 24000 BTU/h
Split Condensadora Split - Condensadora 9000 BTU/h
Split Evaporadora Split - Evaporadora 12000 BTU/h
Split Evaporadora Split - Evaporadora 18000 BTU/h
Split Evaporadora Split - Evaporadora 22000 BTU/h
Split Evaporadora Split - Evaporadora 24000 BTU/h
Split Evaporadora Split - Evaporadora 9000 BTU/h

1 Climatização - Térreo
ESCALA 1 : 50

NOTAS:

- 1 - É IMPORTANTE DESTACAR QUE AS CONDENSADORAS SITUADAS AO LADO DOS PÁTIOS 1 E 2 SERÃO REMOVIDAS E REALOCADAS NA PLATAFORMA DA COBERTURA.
- 2 - A LINHA FROGRÍGENA DEVE SAIR POR FURO NA LAGE ATÉ O TETO.
- 3 - DEVE-SE EVITAR USO DE COTOVELO NA LINHA FRIGORÍGENA. DEVE-SE DAR PREFERÊNCIA A CURVAS.

Climatização		01/01
OBRA:	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DOM JAIME ANTONIO SCHUCK	
PROPRIETÁRIO:	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	
LOCAL:	RUA 17A, S/N, CENTRO - ESC. MUNICIPAL DOM JAIME ANTONIO SCHUCK	
	PROPRIETÁRIO	ASS.:
	CPF: 18.138.175/0001-25	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
	AUTOR DO PROJETO	ASS.:
	CREA: 311272/AP-TO	Eng.º Civil: MATEUS DIAS DOS SANTOS ALVES
	ART.:	
RESP. TÉCNICO	ASS.:	
CREA:	Eng.º Civil:	
ART.:		
FIRMA RESP.	ASS.:	
CREA:		
ART.:		
ESCALA:	DATA:	CONFERIDO:
INDICADA	Abril/2025	
		CADASTRADO:
		CAD.:
		MATEUS DIAS
CONTEUDO:		
- PLANTA CLIMATIZAÇÃO - TÉRREO		